


KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT

gevels
kozijnen
draaiende delen
dakpanen
plat dak

meisewerk, geelbruin genuneerd
kunststof, cremewit
kunststof, antraciet
ceramische dakpan donkergrijs
blumen, antraciet

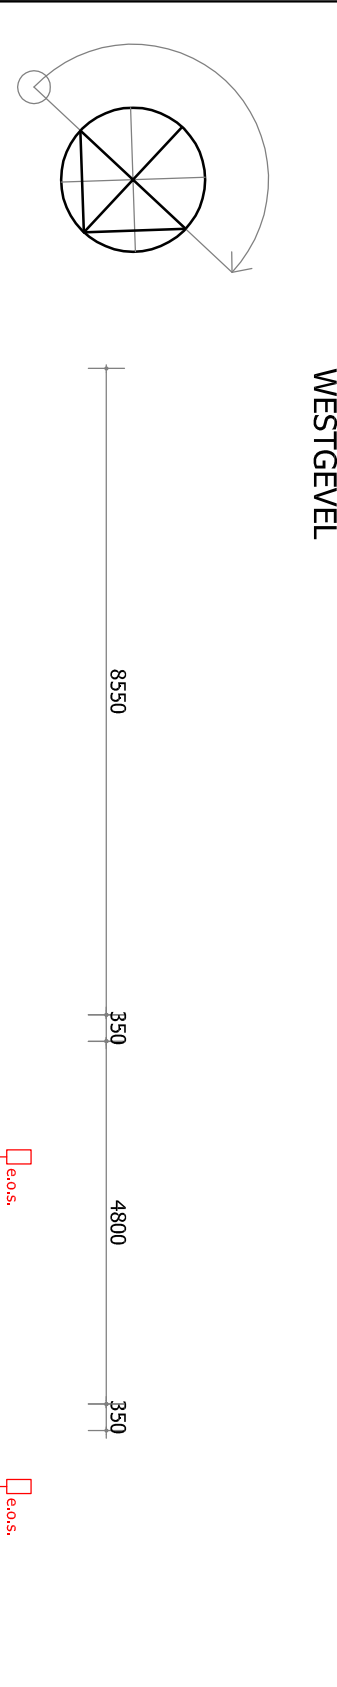

NOORDGEVEL

Renvooi gebruiksvleigheid, gezondheid en beperking warmteverlies

- (afdeling 2.25) kozijnen dienen te worden uitgevoerd volgens intrakwerendheidsklasse 2 van NEN 5087 (polye keumehk)
- (afdeling 2.5) hier is trap 1b.v. woonfunctie toepassing. Optrede 180mm., aanrede 220mm., breedte 1000mm. en een vijfde hoogte van tenminste 2300mm.
- balustrade en leuning, spijlen h.o.h. 100mm. hoogte 1000+ vl. e.e.a. vlgz bouwbesluit op de gevel en 35 dB(A), met een minimum van 20 dB(A)
- (afdeling 3.1) geluidwering uitwendige scheidingsskoonstruhte is het verschil van de geluidbelasting op de gevel en 35 dB(A), met een minimum van 20 dB(A)
- (afdeling 3.2) geluidsniveau installatie < 30 dB(a)
- (afdeling 3.3) for en hluk tussen verblifscantien > 20 dB en WBDPO van 20 min.
- (afdeling 3.10) luchtverversing vlgz. van het bouwbesluit en NEN 1087
- (afdeling 4.3) alle deuren 930x2315 (mm. vijfde doorgang=850x2315mm.)
- (afdeling 4.12) meeteruimte conform van het bouwbesluit en NEN 2768 / 2778
- Rc-waarden zie bijgevoegde EPC-berekening (_ _ _ 2017)
- beglazing uitvoeren als HR++ beglazing. U waarde volgens EPC-berekening.
- toiletten en badkamer vloerregels zoals aangegeven wartidegels tot plafond.
- voorzieningen voor het weren van muizen en ratten uitvoeren vlgz bouwbesluit.
- Nieuw te plaatsen Cv-ketel en/of MW-box voldoen aan eisen mht geluidswering max 30dB. en volgens opgave installateur.
- Het binneniveau is 47,4 - 20 = 27,4 dB(A) < 35 dB(A).
- Na aftrek van 5 dB(a) op basis van artikel 110 van de Wet geluidshinder geeft dat de Lden circa 47,4 dB(a) bedraagt en daarmee wordt voldaan aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB(a). Er hoeft geen ontheffing hogere grenswaarde te worden verleend.
- (paragraaf 3.4.4.1 Ruimtelijke onderbouwing Roodebeek Advies).
- DAGLICHTBEREKENING, VENTILATIE, GOVG ZIE BEREKENINGEN GERT POST.
- RIOLERING EN VERLOOP LEIDINGEN VOLGENS OPGAVE INSTALLATEUR.
- *** alle maten m.b.t. de constructie volgens opgave constructeur III ***
-  = Rookmelder conform NEN2555

Renvooi brandveiligheid

- Sterkte bij brand: bouwconstructie van de woonfunctie bedraagt ten minste 30 minuten (artikel 2.14)
- De woning is een brandcompartiment (tevens beschermend subcompartiment) met WBDPO van ten minste 30 minuten (artikel 2.85).
- Woning voorzien van rookmelder volgens de NEN 2555.
- Woning voorzien van eigen Cv-ketel, rookgasafvoer vlgz opgave installateur.
- Beperking van ontwikkeling van brand en rook conform art. 2.19 vlgz bouwbesluit.

RENVOOI

ALGEMEEN

2.07

nummernummer

hoogtemaat in plattegrond

brandweer: 800x200 (dagmaat)

BRANDTECHNISCH

handrekkeler

deur vzw parakekking

brandhoorn

schuimblusser

brandslangspiegel

noovertelcingsmaatuur

plcogram noodalagang

rookmelder

thermo differentiaal melder

WATERPOMPE MATIETKEN ALGER, WAGEN, LUT

LOSTEN NA VERBODEN LEIDEN EN COMPLEET VERBODEN

VOORZIEVEN OM DEEN BUIWESLUIT

OPMERKINGEN

WATERPOMPE MATIETKEN ALGER, WAGEN, LUT

LOSTEN NA VERBODEN LEIDEN EN COMPLEET VERBODEN

VOORZIEVEN OM DEEN BUIWESLUIT

WATERPOMPE MATIETKEN ALGER, WAGEN, LUT

LOSTEN NA VERBODEN LEIDEN EN COMPLEET VERBODEN

VOORZIEVEN OM DEEN BUIWESLUIT

flim
Bouwconsultancy bv

Kapelstraat 18
7811 HC Emmen
M 06-24777997

Project	Nieuwbouw woonhuis fam. Wolters aan de Odoornweg te Emmen
Tekeningnummer	A01
Onderwerp	aanvraag omgevingsvergunning woonhuis
Schaal	1 : 100
Datum	21 juli 2017
Wijziging:	getekend: datum: